

Technische Daten und bildliche Darstellung

Ausgabekapazität AFG 0,3 Liter**	
Spitzenleistung bei 2 Getränken / Min.	220
Kontinuierlich – Getränke pro Stunde	120
Anschlußspannung	230V/50Hz
Leistungsaufnahme in Watt	641
Kompressorleistung in Watt(PS)*	579(1/2)
Kältemittel R 134a in kg	0,290
Kühlleistung*	
in Watt	520
in Kcal	447
Eisbankgewicht in kg	11
Eisbankkapazität in kcal	880
Eisaufbau in Min.	119
Wasserbadinhalt in Litern	28
Abmessungen in mm	
Höhe AFG	520
Breite	390
Tiefe	610
Versandgewicht in kg	44

* bei -10°C Verdampfungstemperatur
 ** einschließlich 5m Python


Kühlleistungen und Ausgabekapazität für AFG bei 24°C Umgebungstemperaturen und Wasser- bzw. Sirup Eingangstemperaturen von 24°C und Getränkeausgangstemperaturen von unter 5,5°C.
 Bei Verwendung von Cornelius Pythons muß pro lfd. Meter mit einem Kühlleistungsverlust von 13 kcal/h gerechnet werden. Änderungen vorbehalten.

Technical Data and pictorial representation


Output capacity soft drink 0.3 L	
tap rate: 2 drinks per minute	
continuously – drinks per hour	
Supply voltage	230V/50Hz
Power consumption in watts	641
Compressor output in watts (hp)	579(1/2)
Refrigerant R 134a in kg	0,290
Cooling / ice bank performance	
in watts	520
in kcal	447
Weight of ice bank in kg	11
Ice bank capacity in kcal	880
ice build up in minutes	119
Waterbath capacity in litres	28
Height	520
Width	390
Depth	610
Shipping weight in kg	44

* at -10°C evaporation temperature
 ** with 5m python

Cooling capacities and output capacity for soft drinks at 24°C ambient temperatures and water or syrup inlet temperatures of 24°C and beverage outlet temperatures of less than 5°C
 When Cornelius pythons are used, a cooling loss of 13kcal/hour per running meter must be included in calculations.
 We reserve the right to make modifications.

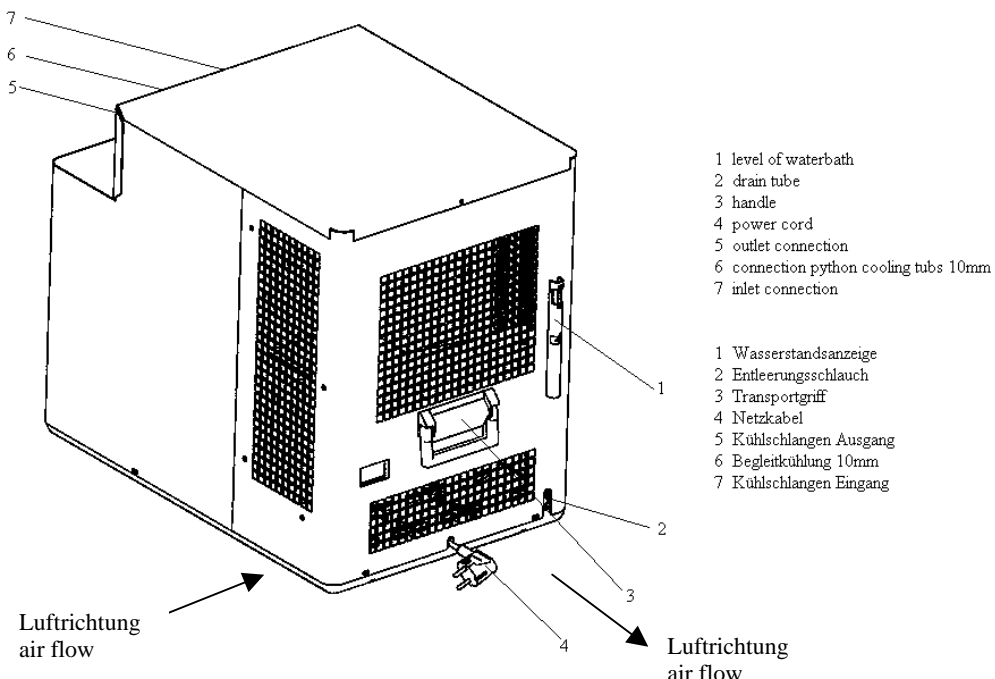

Erklärung	Legend
C1 Betriebskondensator	Operation capacitor
C2 Anlaufkondensator	Starting capacitor
F1 Thermoschutz	Thermal protection
K1 Anlaufrelais	Starting relay
M1 Rührwerkmotor	Agitator
M2 Kompressor	Compressor
M3 Lüftermotor	Condenser fan
H1 Temp.-Eisb. Regler	Temp.-Iceb. controller
R1 Eisbankfühler	Icebank probe
R2 Temperaturfühler	Temperature probe
11; 12; 13 Netz Eingang	Mains voltage input
7; 8 Rührwerkmotor	Agitator
6; 8 Kompressor, Lüfter	Compressor, Fan
1; 2; 3 Eisbankfühler	Icebank probe
4; 5 Temperaturfühler	Temperature probe

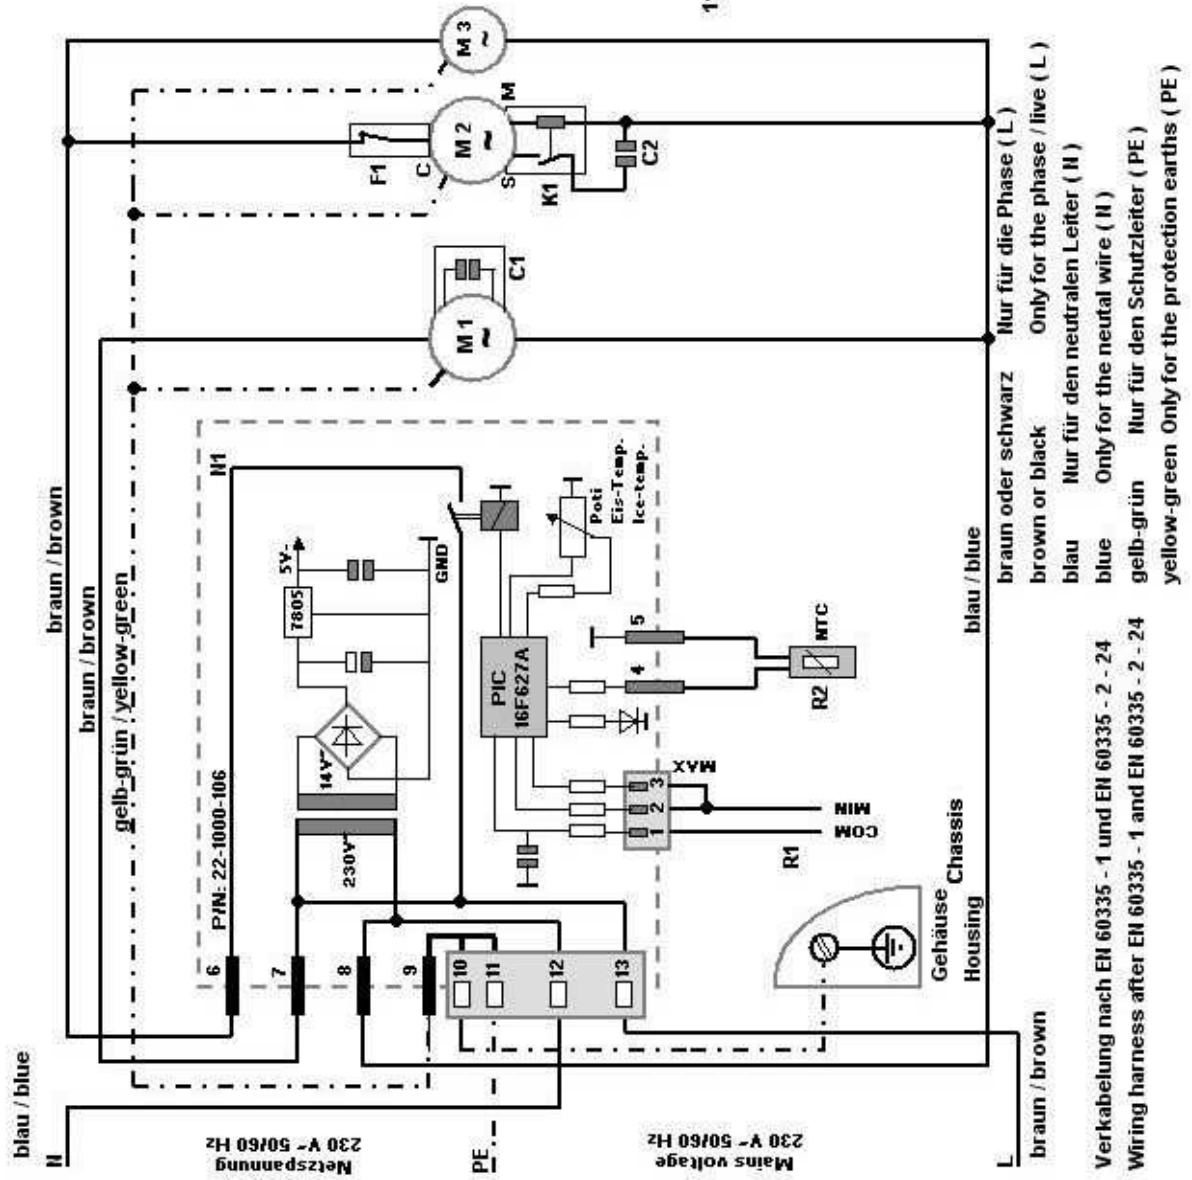

Verkabelung nach EN 60335 - 1 und EN 60335 - 2 - 24
 Wiring harness after EN 60335 - 1 and EN 60335 - 2 - 24