




**IMI CORNELIUS DEUTSCHLAND GmbH**

Carl-Leverkus-Str. 15 / 40764 Langenfeld

Tel.: (02173) 793-0 / Fax: (02173) 77438

## Bedienungsanleitung für eine verwendungsfertige Anlage im Sinne des §6 Abs. 1 Schankanlagenverordnung

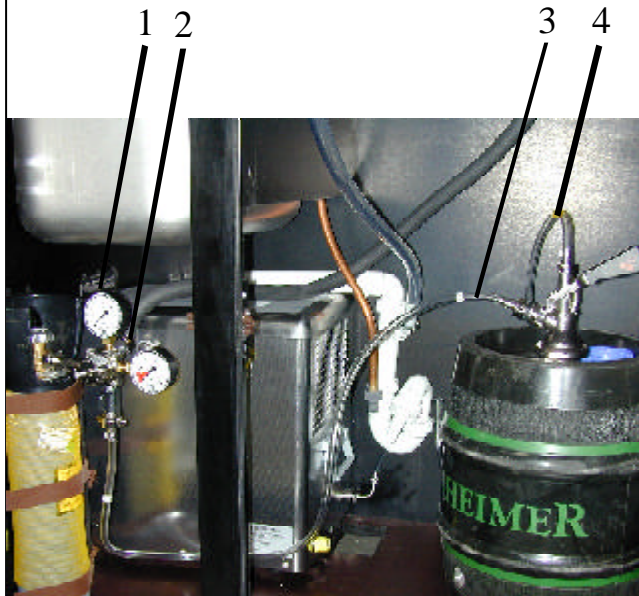

- 1) Beachten Sie die Bedienungsanleitung für Getränkeschankanlagen.
- 2) Fest installierte Schläuche am KEG-Kopf oder Anstichkörper anschrauben: CO<sub>2</sub>-Schlauch (3) am CO<sub>2</sub>-Eingang, Bierschlauch (4) am Bierausgang.
- 3) Druckminderer(2) an CO<sub>2</sub>-Flasche anschrauben.
- 4) Benötigten Förderdruck mit CO<sub>2</sub>-Rechenschieber errechnen und am Druckminderer(2) einstellen. Der Druck kann am Kontrollmanometer(1) abgelesen werden.
- 5) Netzstecker in die Steckdose stecken und kontrollieren, ob Ventilator anläuft.  
Netzkabelverlängerung mit Querschnitt 2,5 mm<sup>2</sup> bis max. 50 m.  
Nach dem ersten Abschalten ist das Gerät zapfbereit.
- 6) Verflüssiger nach Bedarf reinigen und Frischluftzufuhr nicht behindern!

Die Reinigung darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden gemäß TRSK 501.

Der Deckel darf nur bei gezogenem Netzstecker entfernt werden.