17. Anschlüsse am Elektronikboard

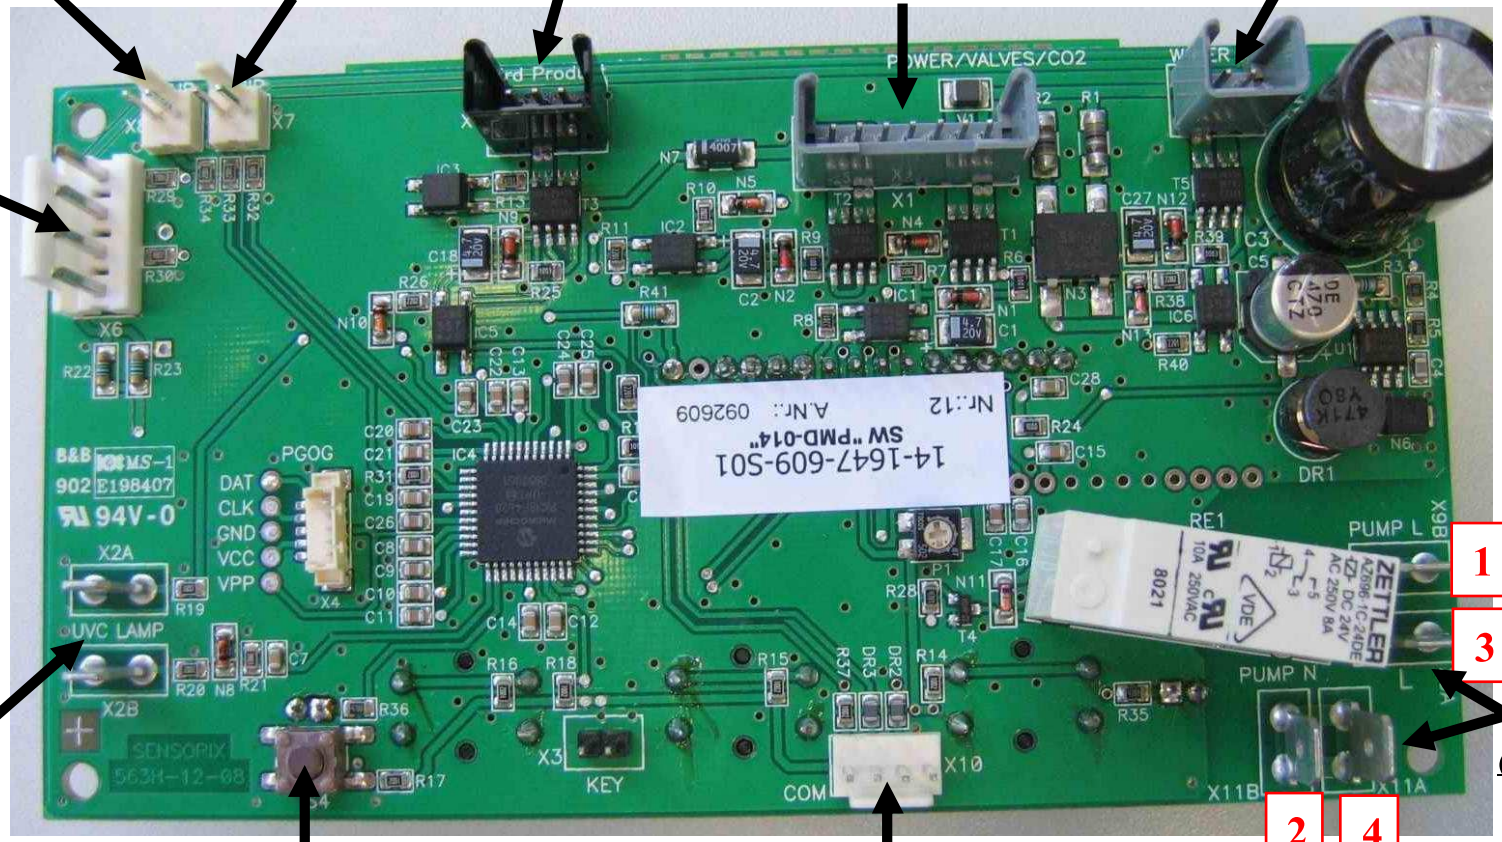

Aqua-Stopp Bodensensor

Tropfschalen Überwachung (nicht verwendet)

Drittes Zapfventil (nur ab Werk)

24V Stromversorgung Board und Zapfventile, Signal CO_2 Druckschalter

Wassereingangs-ventil

Niveausonde Karbonator (nur Sodavariante)

UVC Alarm (zum UVC Inverter)

Servicetaste für Zugang Service und Set-Up Menü

Schnittstelle für Abrechnungssysteme (MDB 2.0 Protokoll)

1 +2 = Leiter + Neutral zur Pumpe

Pumpen-ansteuerung ***(ACHTUNG 230V !!)***

3 + 4 = Leiter + Neutral von 230V Zuleitung